



MODULE DE CONTRÔLE 8 SORTIES

PFTA043.doc
05/11/2003
Version : AA

VUES D'ENSEMBLE

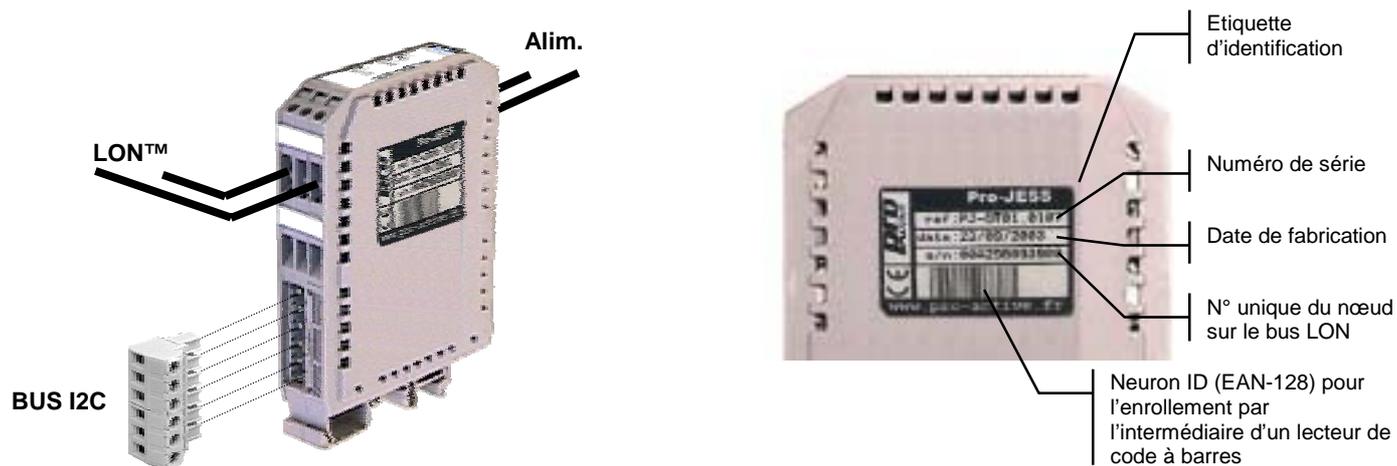

VUES DÉTAILLÉES

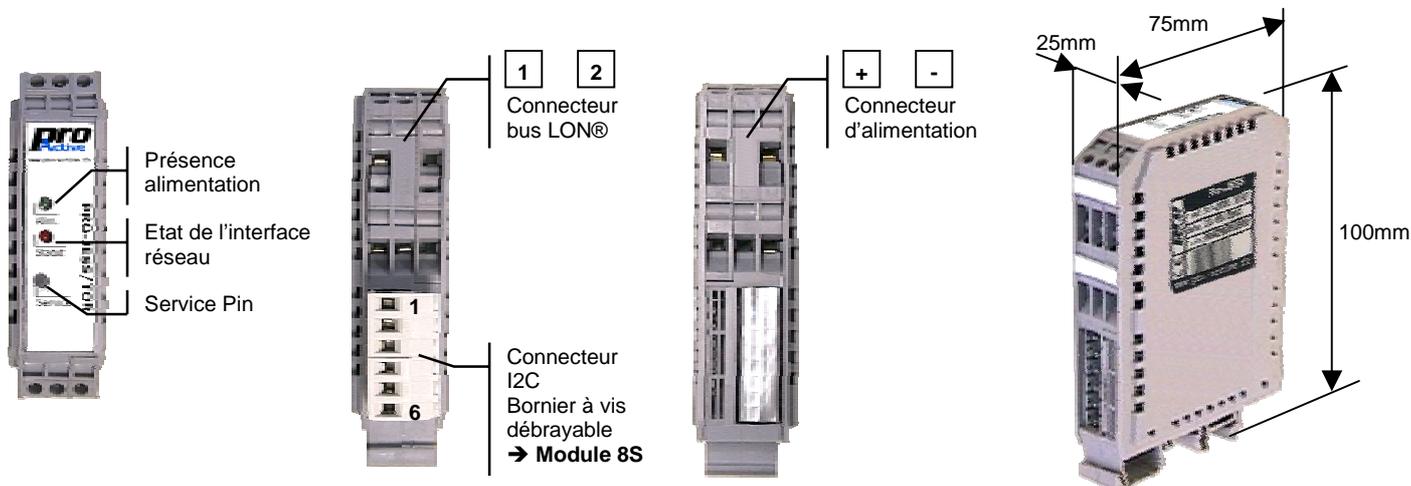

SPÉCIFICATIONS

Désignation.....Module 8 sorties tout ou rien pour centrale PRO MLIN

Alimentation 12V continue (+/- 10%)

Consommations90mA (Module à vide)

Plage de Température..Fonctionnement : 0°C → +50°C
Stockage : -25°C → +75°C

Installation Sur rail DIN

Programmation..... Identification du module sur le réseau LONWORKS™ par le bouton « Service »

Bus Bus de terrain LON®, réseau LONWORKS™
Bus I2C, pour le module d'entrées

Sorties 8 sorties Commun/Repos/Travail

Signalisation Par diodes électroluminescentes
Verte : Présence alimentation
Rouge : Etat interface réseau LONWORKS™

Boîtier Polyamide Classe V2 (UL94)

Borniers A vis plates, largeur de lame 3,4mm

Conformité..... Normes CE : EN50082/EN55022 classe B.

Dimensions h :100mm, L :75mm, l :25mm

Emballage..... h :37mm, L :154mm, l :130mm

Poids..... 120g

Les informations contenues sur ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La reproduction ou la transmission de tout ou partie de ce document par quelque moyen que ce soit par voie électronique ou mécanique et quelqu'en soit le but sont soumises à l'autorisation écrite de PRO ACTIVE. PRO ACTIVE et le logo PRO ACTIVE sont des marques déposées de PRO ACTIVE SARL. CAMPI, CampiKey, CampiManager, NORALSY et le logo NORALSY sont des marques déposées de NORALSY SA. Echelon, LON, LONWORKS sont des marques de Echelon Corporation déposées aux Etats-Unis et autres pays. LXS, STId et le logo STId sont des marques déposées de STId S.A.

Dessiné par :
LBE

Vérifié par :
JCH

FICHE TECHNIQUE Pro-JESS/8S

1/2



Pro Active
Parc Gutenberg
13 VOIE LA CARDON
91120 PALAISEAU
France


Tél. : +33 1 64 53 20 10
Fax : +33 1 64 53 20 18
mail : info@pro-active.fr
web : www.pro-active.fr

S.A.R.L. au capital de 15 252€
R.C.S. EVRY B 429 665 482
A.P.E. 722Z
N° TVA. FR27 429 665 482 00015


MODULE DE CONTRÔLE 8 SORTIES

PFTA043.doc
05/11/2003
Version : AA


SYNOPTIQUE DE CÂBLAGE

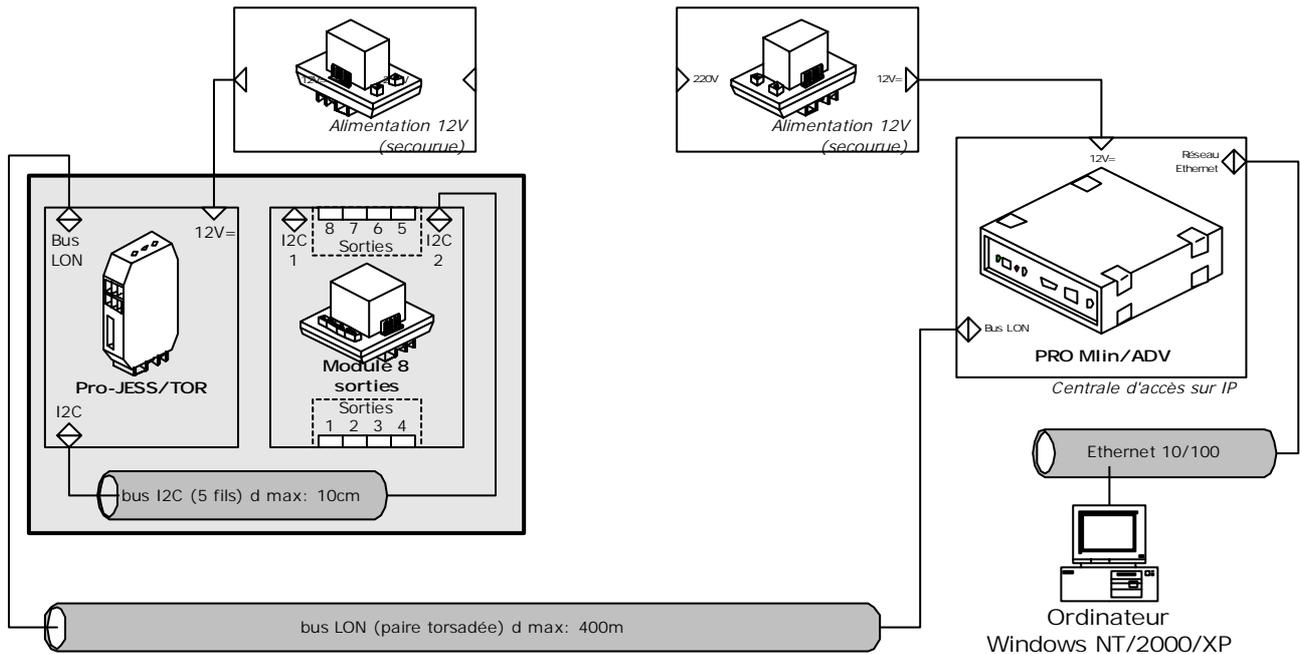

CÂBLAGE DU BUS I2C

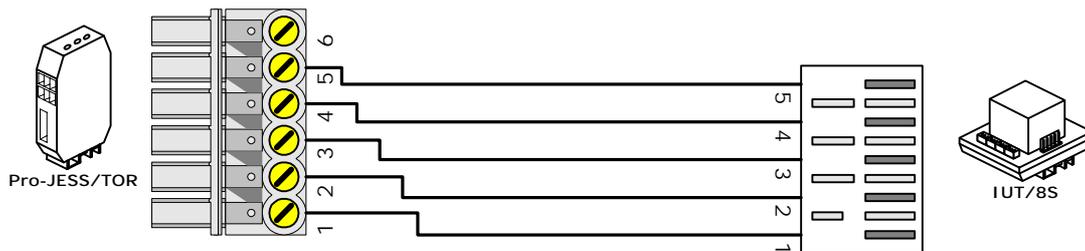

MODULE 8 SORTIES

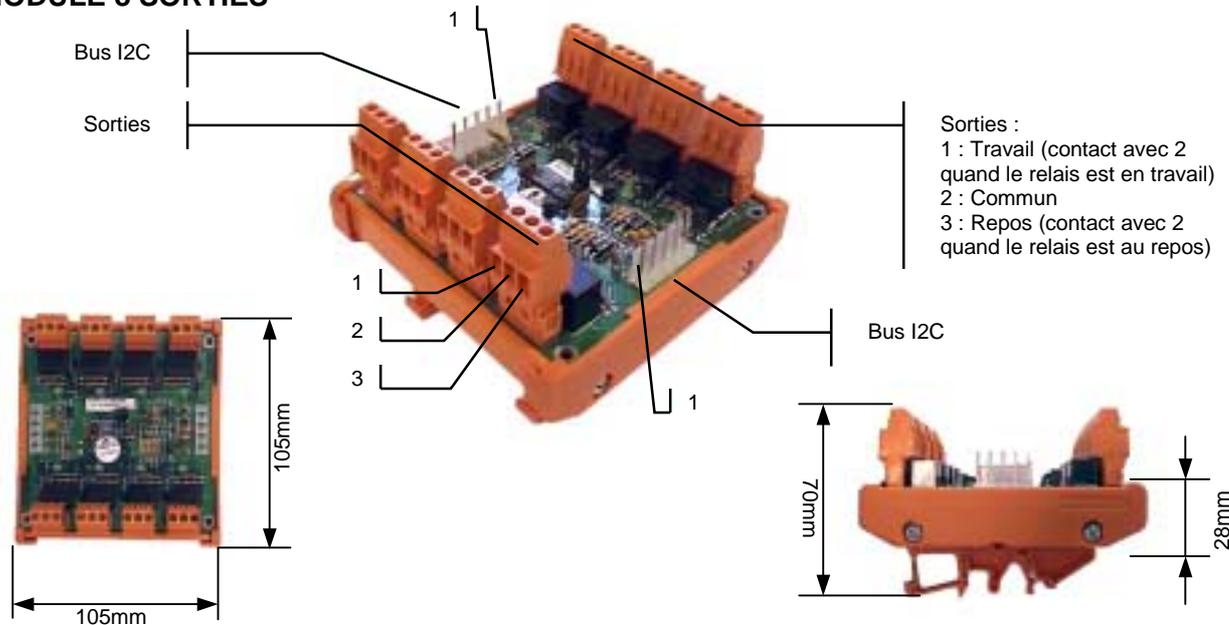

Les informations contenues sur ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La reproduction ou la transmission de tout ou partie de ce document par quelque moyen que ce soit par voie électronique ou mécanique et quelqu'en soit le but sont soumises à l'autorisation écrite de PRO ACTIVE. PRO ACTIVE et le logo PRO ACTIVE sont des marques déposées de PRO ACTIVE SARL. CAMPI, CampiKey, CampiManager, NORALSY et le logo NORALSY sont des marques déposées de NORALSY SA. Echelon, LON, LONWORKS sont des marques de Echelon Corporation déposées aux Etats-Unis et autres pays. LXS, STId et le logo STId sont des marques déposées de STId S.A.

Dessiné par :
LBE

Vérifié par :
JCH

FICHE TECHNIQUE Pro-JESS/8S

2/2



Pro Active
Parc Gutenberg
13 VOIE LA CARDON
91120 PALAISEAU
France

Tél. : +33 1 64 53 20 10
Fax : +33 1 64 53 20 18
mail : info@pro-active.fr
web : www.pro-active.fr

S.A.R.L. au capital de 15 252€
R.C.S. EVRY B 429 665 482
A.P.E. 722Z
N° TVA. FR27 429 665 482 00015